

【1】 アプリ版：OCR機能の追加をしました。

点検記録値を紙（システムからダウンロードした専用の点検記録表フォーム）に手書きで記録して、カメラ/スキャナで読み込むことで、アプリ版に記録できるようにしました。またオンライン環境で記録するとWeb版にも記録されます。

【2】 アプリ版：UI改善—スクロールバーを見やすくしました。

各画面のスクロールバーを見やすく改善しました。

【3】 アプリ版：UI改善—値入力時に選択している枠をわかりやすくしました。

値入力時に選択した枠（これから値を入力しようとしてる枠）にテキストカーソルのみ表示されるだけで、わかりにくかったので、選択した枠に色をつけるようにしました。

【4】 アプリ版：UI改善—文言（ページタイトル名）を変更しました。

点検記録表選択画面/利用できる点検記録表選択画面（管理者用画面）のページタイトル名を「点検管理表選択」→「点検記録表選択」に変更しました。

【5】 アプリ版：UI改善—余白を無くして、使いやすくしました。

利用できる点検記録表選択画面（管理者用画面）の余白を無くして、スクロールしないで表示される点検記録表の件数を増やして使いやすく改善しました。

【6】 アプリ版：視認性を改善しました。

背景色と選択（記録）エリアの色が近似していたため、判りづらかったので各画面の背景色を変更して、視認性を改善しました。

【7】 Web版：OCR機能対応の手書き用点検記録表のダウンロード機能を追加しました。

AndroidアプリのOCR機能で利用する手書き用の点検記録表フォームをダウンロードする機能を追加しました。

【8】 Web版：報告書出力（ダウンロード）機能を追加をしました。


従来、運営レポートは項目（衛生評価/補給量/塩素濃度/エネルギー情報）ごとにWEB上でしか閲覧できませんでしたが、報告書形式でダウンロードして、全項目を一覧で見られるように改善しました。



【1】 アプリ版：OCR機能の追加をしました。

点検記録値を紙（システムからダウンロードした専用の点検記録表フォーム）に手書きで記録して、カメラ/スキャナで読み込むことで、アプリ版に記録できるようになりました。またオンライン環境で記録するとWeb版にも記録されます。

詳細な使い方はP!0以降に添付の【マニュアル「OCR 用紙印刷・取り込み」編】を参照してください。

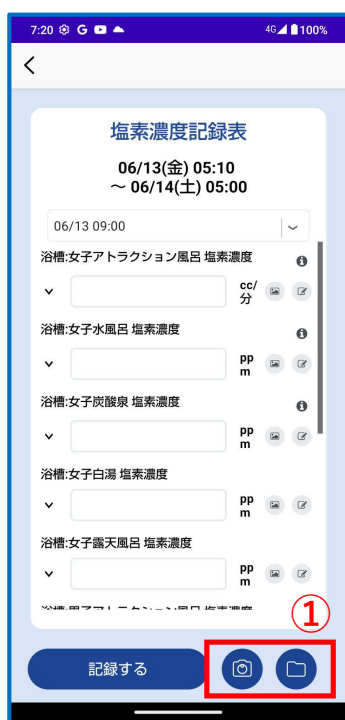

手書きで記録した値を①でカメラやスキャナで読み込むとアプリに値を取り込めます。

※オンライン環境で記録するとWeb版にも記録されます。

【2】 androidアプリ：UI改善—スクロールバーを見やすく改善しました。
各画面のスクロールバーを見やすく改善しました。

旧 点検記録表記録画面



旧画面のスクリーンショット。点検記録表の右側にスクロールバーが小さく表示されている。スクロールバーは赤い枠で囲まれている。

塩素濃度記録表
06/13(金) 05:10
～ 06/14(土) 05:00

06/13 09:00

浴槽:女子アトラクション風呂 塩素濃度
▼ 入力してください cc/分

浴槽:女子水風呂 塩素濃度
▼ 入力してください pp/m


浴槽:女子炭酸泉 塩素濃度
▼ 入力してください pp/m

浴槽:女子白湯 塩素濃度
▼ 入力してください pp/m

浴槽:女子露天風呂 塩素濃度
..... pp/m

記録する

新 点検記録表記録画面

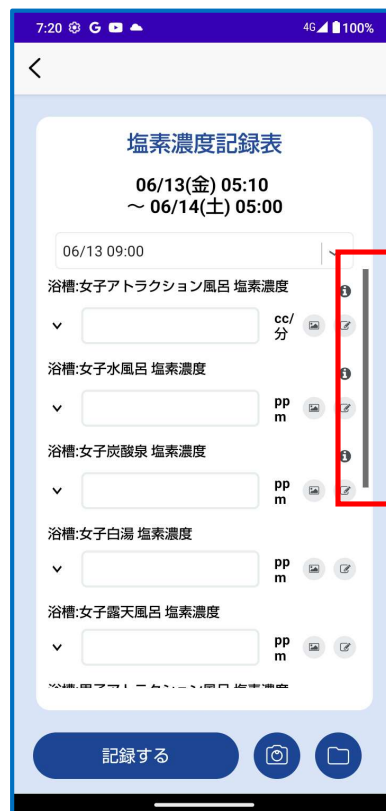

新画面のスクリーンショット。点検記録表の右側にスクロールバーが大きく表示されている。スクロールバーは赤い枠で囲まれている。

塩素濃度記録表
06/13(金) 05:10
～ 06/14(土) 05:00

06/13 09:00

浴槽:女子アトラクション風呂 塩素濃度
▼ 入力してください cc/分

浴槽:女子水風呂 塩素濃度
▼ 入力してください pp/m

浴槽:女子炭酸泉 塩素濃度
▼ 入力してください pp/m

浴槽:女子白湯 塩素濃度
▼ 入力してください pp/m

浴槽:女子露天風呂 塩素濃度
▼ 入力してください pp/m


浴槽:女子露天風呂 塩素濃度
..... pp/m

記録する

【3】 androidアプリ：UI改善—値入力時に選択している枠をわかりやすくしました。


値入力時に選択した枠（これから値を入力しようとしてる枠）にテキストカーソルのみ表示されるだけで、わかりにくかったので、選択した枠に色をつけるようにしました。

旧 点検記録表記録画面

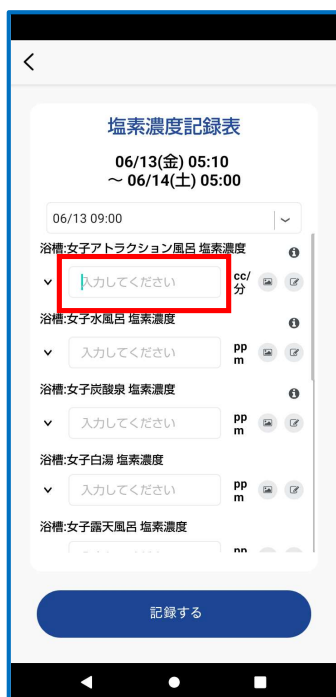

旧画面のスクリーンショット。タイトル「塩素濃度記録表」の下に日付「06/13(金) 05:10 ~ 06/14(土) 05:00」が表示されている。入力項目「浴槽:女子アトラクション風呂 塩素濃度」の値入力欄には「入力してください」というテキストが表示されており、この欄が赤い枠で囲まれている。他の項目も同様に「入力してください」と表示されている。右下には「記録する」ボタンがある。

新 点検記録表記録画面

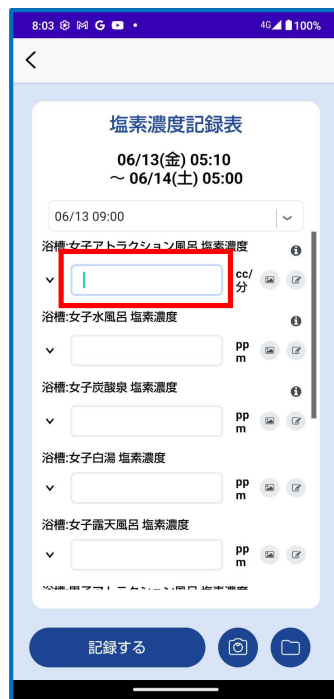


新画面のスクリーンショット。旧画面と同様の構成だが、値入力欄のUIが改善されている。入力項目「浴槽:女子アトラクション風呂 塩素濃度」の値入力欄には、赤い枠とテキストカーソルが表示されている。他の項目も同様のUIになっている。右下には「記録する」ボタンとカメラ、ファイルのアイコンがある。


【4】 androidアプリ：UI改善一言（ページタイトル名）を 変更しました。

点検記録表選択画面/利用できる点検記録表選択画面（管理者用画面）の
ページタイトル名を「点検管理表選択」→「点検記録表選択」に変更しました。


旧 点検記録表選択画面

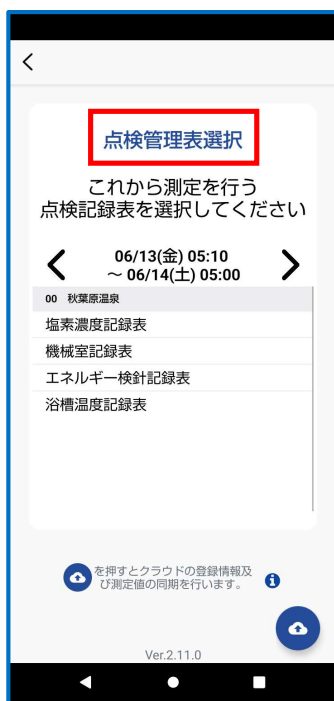


新 点検記録表選択画面

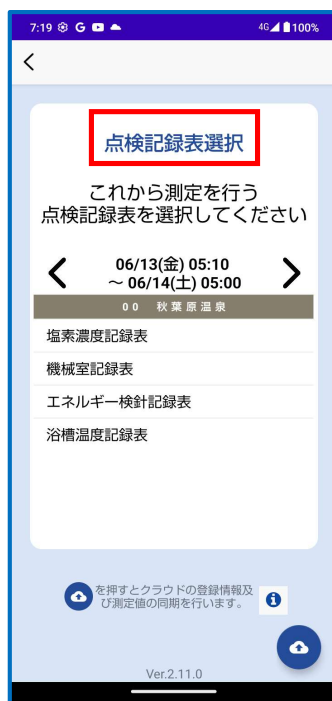

旧 利用する点検記録表 選択画面（管理者画面）

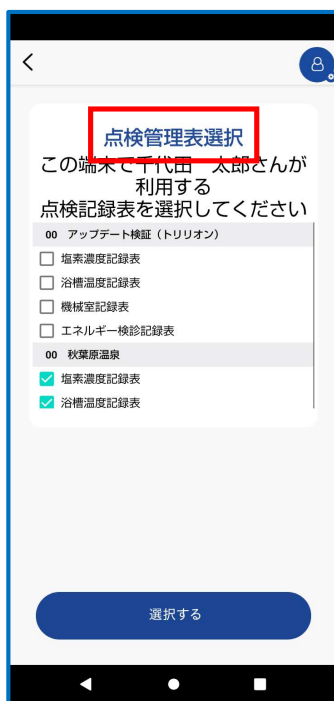


新 利用する点検記録表 選択画面（管理者画面）

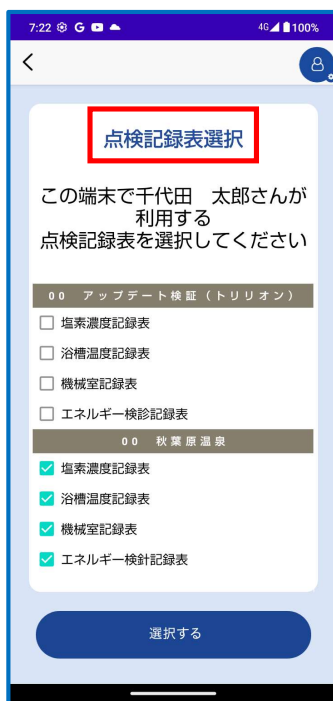


- 【5】 アプリ版：UI改善—余白を無くして、使いやすくしました。
利用できる点検記録表選択画面（管理者用画面）の余白を無くして、スクロールしないで表示される点検記録表の件数を増やして使いやすく改善しました。

旧 利用する点検記録表
選択画面（管理者画面）

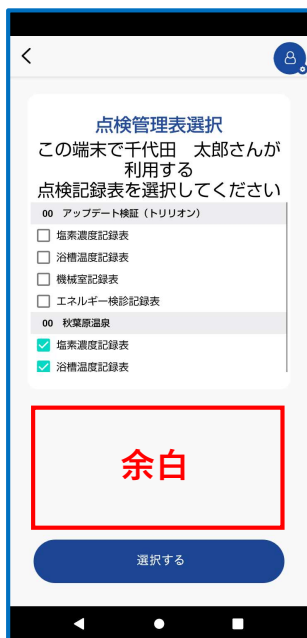


新 利用する点検記録表
選択画面（管理者画面）

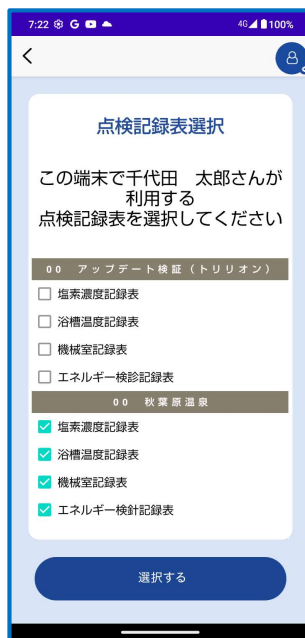


【6】 アプリ版：視認性を改善しました。

背景色と選択（記録）エリアの色が近似していたため、判りづらかったので各画面の背景色を変更して、視認性を改善しました。

旧 点検記録表選択画面

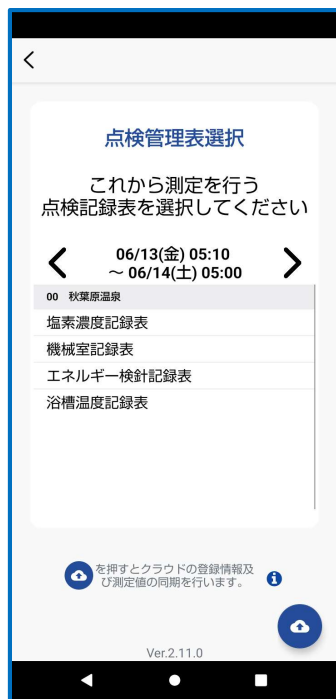

新 点検記録表選択画面

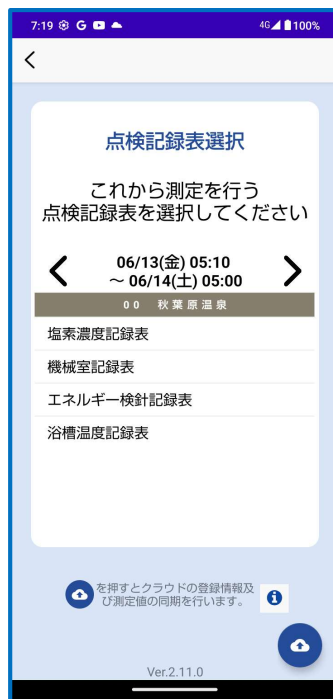


【7】 Web版：OCR機能対応の手書き用点検記録表のダウンロード機能を追加しました。

AndroidアプリのOCR機能で利用する手書き用の点検記録表フォームをダウンロードする機能を追加しました。

詳細な使い方はP10以降に添付の【マニュアル「OCR 用紙印刷・取り込み」編】を参照してください。

A 【トップページメニューを選択する】

①「日々の運用」→②「ダウンロード」を押してください。

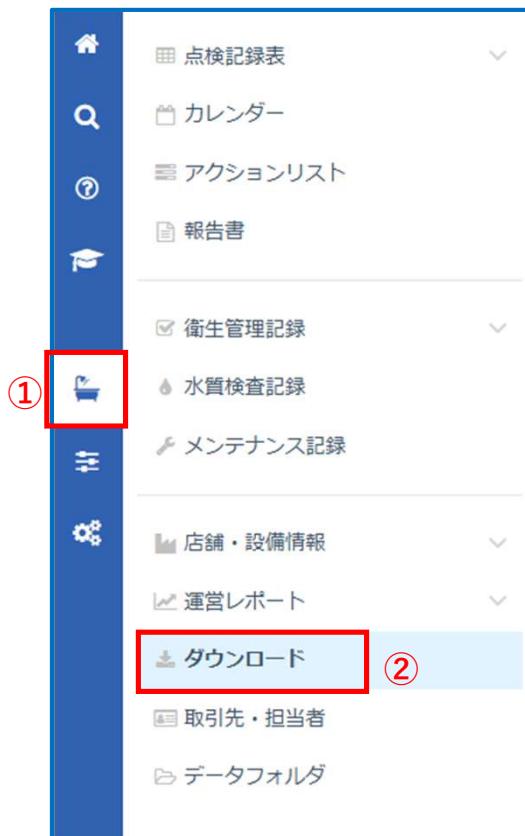

B 【OCR機能対応の点検記録表フォームをダウンロードする。】

ダウンロードしたい点検記録表の①「ダウンロード」を押してください。



【8】 Web版：報告書出力（ダウンロード）機能を追加をしました。

従来、運営レポートは項目（衛生評価/補給量/塩素濃度/エネルギー情報）ごとにWEB上でしか閲覧できませんでしたが、報告書形式でダウンロードして、全項目を一覧で見られるように改善しました。

出力された報告書のイメージはP10以降に添付の【報告書サンプル】を参照してください。


A 【トップページメニューを選択する】

①「日々の運用」→②「ダウンロード」を押してください。



B 【出力したいレポート（デイリーorマンスリー）を選択する】

①「デイリーレポート」又は「マンスリーレポート」を押してください。

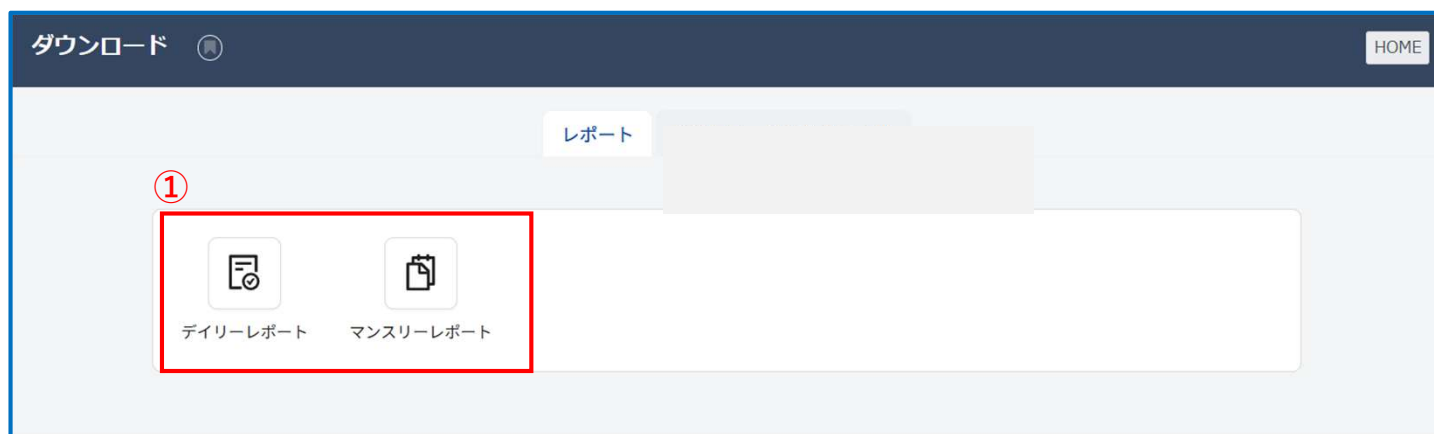

↓
次ページへ続く

前ページへより



※前ページBでデイリーレポートを選択した場合

C-1【報告書を出力したい日を選択して報告書を出力する】

①「出力したい日を選択」→②「報告書作成」を押してください。

ダウンロード (🔍) HOME

レポート OCRフォーマットファイル

デイリーレポート マンスリーレポート

①

Aの<>を押すとカレンダーの表示される月が替わります。

報告書内容

- 衛生評価（天気マーク評価）
- 系統別浴槽補給量
- 系統別塩素濃度
- エネルギー情報

報告書作成 ②

※前ページBでマンスリーレポートを選択した場合

C-2【報告書を出力したい月を選択して報告書を出力する】

①「出力したい月を選択」→②「報告書作成」を押してください。

ダウンロード (🔍) HOME

レポート OCRフォーマットファイル

デイリーレポート マンスリーレポート

①

Aの<>を押すとカレンダーの表示される年が替わります。

報告書内容

- 衛生評価（天気マーク評価）
- 系統別浴槽補給量
- 系統別塩素濃度
- エネルギー情報
- レジオネラ検査実施記録

報告書作成 ②

マニュアル

「OCR 用紙印刷・取り込み」編

お風呂モニタリング マニュアル

「OCR 用紙印刷・取り込み」編



温浴施設の繁盛ソリューションパートナー

株式会社トリリオンレスパス

URL <https://trillionlespace.jp/>

目次

1-1	点検記録表の印刷方法	2
1-2	記入用紙をカメラで撮る	5
1-3	読み込んだカメラデータを記録する	8
1-4	記入用紙をスキャナーで取り込む	9
1-5	読み込んだスキャンデータを記録する	11

1-1 点検記録表の印刷方法

「お風呂モニタリング®」の《日々の運用》メニュー内、《ダウンロード》及びOCR取り込みの概要について
操作手順と共に本書にてご説明いたします。


OCR取り込みとは、専用の入力シートに日々の点検記録をご記入いただく事で、カメラやスキャナーで取り込んだ値を対象に自動反映させる数字読み取り機能です。

A【トップページメニューを選択する】

専用の入力シートを印刷します。

- ① 《日々の運用》を押し、メニューを開いてください
- ② 《ダウンロード》を押してください

トップページメニュー画面

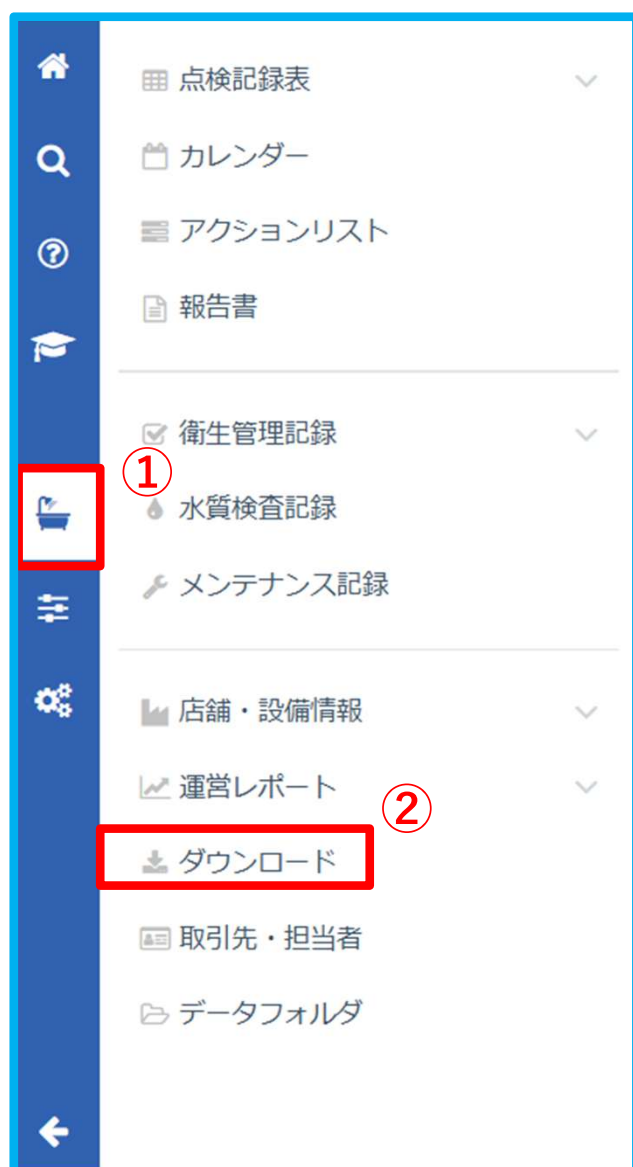

1-1 点検記録表の印刷方法

B【印刷したい点検記録表をダウンロード】

対象の《ダウンロード》を押してください

ダウンロード

OCRフォーマットファイル

点検記録表	操作
日報 機械室点検表	ダウンロード
日報 浴室点検表	ダウンロード
エネルギー点検記録表	ダウンロード
説明用点検表（日報）	ダウンロード

C【印刷を選択】

ダウンロード完了後、自動でPDFファイルが開きます



日報 浴室点検表-OCRフォーマットファイル.pdf

588 KB • 完了

印刷アイコンをクリックしてください。

テキストまたはツールを検索

🔍

📁

☁️



共有

1-1 点検記録表の印刷方法

D【点検記録表OCRフォーマット イメージと解説】

お風呂モニタリング 点検記録表

読み取り精度を上げるには？

○

ABCDEFG:*
 * 0.1

・枠に収まるようにガイドに沿ってご記入ください

×

ABCDEFG:*
 * 0.1

・文字がはみ出ないように
 ・[*]に被らないように
 ・コードに被らないように

×

ABCDEFG:*
 * 0.1

・文字が小さすぎないように

	いい例	悪い例
1	まっすぐな縦線に	1 1 1 1 1 1
2	上部は曲線に、下部は水平線に	2 2 2 2 2 2 2 2
3	上下の曲線を同サイズに	3 3 3 3 3 3 3 3
4	垂直線と水平線の交差を明確に	4 4 4 4 4 4 4 4
5	上部水平線、下部曲線をはっきりと	5 5 5 5 5 5 5 5
6	上部から下部への流れを途切れなく	6 6 6 6 6 6 6 6
7	上部水平線と斜め線をまっすぐに	7 7 7 7 7 7 7 7
8	上下の輪を同サイズに、交差部分を明確に	8 8 8 8 8 8 8 8
9	上部の輪を閉じ、下部の尾は真っ直ぐに	9 9 9 9 9 9 9 9
0	楕円形で上下をしっかりと閉じる	0 0 0 0 0 0 0 0

※注意事項

記入は、濃い筆記用具（太さ1.0の黒色ボールペン・サインペン）をご使用ください。最適な読み取り精度を確保するため、スキャナーでの取り込みを推奨しています。

カメラ撮影の場合は、いくつかの点にご注意ください。

- 1.文字認識精度が低下する可能性があります
- 2.十分な照明の下で撮影してください
- 3.手ブレや影に注意し、用紙全体が画面に収まるように、真上から撮影してください
- 4.用紙の右下の数字も合わせて写してください

デモ用 浴室点検記録表

日付: []

システムが取込み先を識別するためのコードなので消さないでください。

システムが向きや範囲を認識するための記号なので消さないでください。

手書き記入した文字のシステムでの認識率を上げるための入力ガイドです。ガイドに沿って記入してください。


時間	女子白湯 塩素濃度	女子水風呂 塩素濃度	女子白湯 浴槽温度	女子水風呂 浴槽温度
09:00	AAAUHQM: * * 0.1	AAAUHKE: * * 0.1	AAAUJDW: * * 0.1	AAAUJXO: * * 0.1
10:00	AAAUHQU: * * 0.1	AAAUHKM: * * 0.1	AAAUJEE: * * 0.1	AAAUJXW: * * 0.1
11:00	AAAUHRC: * * 0.1	AAAUHUK: * * 0.1	AAAUJEM: * * 0.1	AAAUJYE: * * 0.1
12:00	AAAUHRK: * * 0.1	AAAUHLC: * * 0.1	AAAUJEU: * * 0.1	AAAUJYM: * * 0.1
13:00	AAAUHRS: * * 0.1	AAAUHLK: * * 0.1	AAAUJFC: * * 0.1	AAAUJYU: * * 0.1
14:00	AAAUHSA: * * 0.1	AAAUHLS: * * 0.1	AAAUJFK: * * 0.1	AAAUJZC: * * 0.1
15:00	AAAUHSI: * * 0.1	AAAUHMA: * * 0.1	AAAUJFS: * * 0.1	AAAUJZK: * * 0.1
22:00				AAAYBWQ: * * 0.1

システムが施設を識別するためのコードなのでカメラの場合はここも含めて撮影してください。

1-2 記入用紙をカメラで撮る

A【お風呂モニタリング アプリ版のログイン】


利用ユーザーを選択し、PINまたはパスワードを入力します

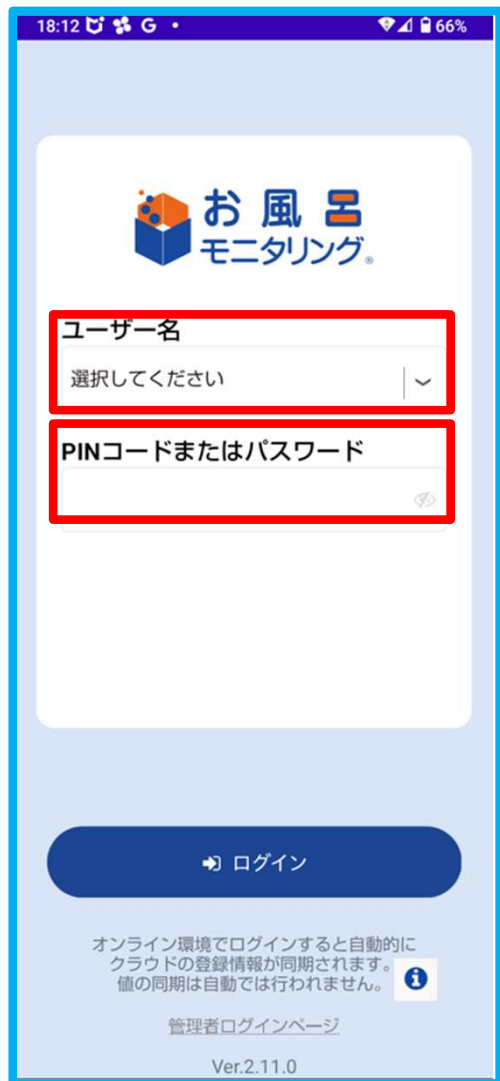

※ユーザー一覧に利用予定者がいない場合、端末で使用するユーザーが未登録です。

詳細は「Androidアプリマニュアル」を確認してください。

B【取り込みたい点検記録表の選択】

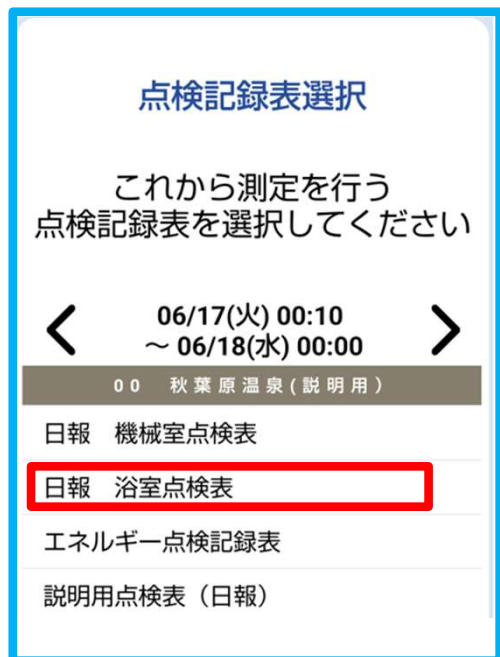

1-2 記入用紙をカメラで撮る

C-1 【時刻を選択してカメラを起動】

時刻選択を行い、カメラアイコンを押すことでカメラが起動します。
スキャナから取り込む場合は《1-4 記録用紙をスキャナーで取り込む》を参照してください。

日報 浴室点検表

06/17(火) 00:10
～ 06/18(水) 00:00

06/17 06:00

浴槽:女子白湯 塩素濃度

▼ ppm  

浴槽:男子白湯 塩素濃度

▼ ppm  

浴槽:女子露天風呂 塩素濃度

▼ ppm  

浴槽:男子露天風呂 塩素濃度

▼ ppm  

浴槽:女子水風呂 塩素濃度

▼ ppm  

浴槽:男子水風呂 塩素濃度

▼ ppm  

記録する





1-2 記入用紙をカメラで撮る

D-1 【点検記録表を写真で撮る】

撮影時、以下の点に注意してください。

- ①明るい場所で、表が水平になるように撮る
- ②フラッシュを用いて画面全体が収まる様に撮る

E-1 【画像の向きを整える】

《保存》を押し、画像の向きを上部の画像プレビューで確認しながら回転させ、《送信》を押してください。

←
画像プレビュー

日報 浴室点検表

日付: 11月11日

時刻	女子自慢	男子自慢	女子自慢	男子自慢	女子自慢	男子自慢	女子自慢	男子自慢
	得意な場所	得意な場所	得意な場所	得意な場所	得意な場所	得意な場所	得意な場所	得意な場所
06:00	AAAUHQD: *	AAAUHZK: *	AAAUUG: *	AAAUIC: *	AAAUJCT: *	AAAUJMU: *	AAAUJWQ: *	AAAUQGE: *
10:00	AAAUHQD: *	AAAUHQD: *	AAAUHQD: *	AAAUHQD: *	AAAUHQD: *	AAAUHQD: *	AAAUHQD: *	AAAUHQD: *
14:00	AAAUHSA: *	AAAUHSA: *	AAAUHSA: *	AAAUHSA: *	AAAUHSA: *	AAAUHSA: *	AAAUHSA: *	AAAUHSA: *
18:00	AAAUHTG: *	AAAUHTG: *	AAAUHTG: *	AAAUHTG: *	AAAUHTG: *	AAAUHTG: *	AAAUHTG: *	AAAUHTG: *
22:00	AAAUHJM: *	AAAUHJM: *	AAAUHJM: *	AAAUHJM: *	AAAUHJM: *	AAAUHJM: *	AAAUHJM: *	AAAUHJM: *

ファイル名: JPEG_20250725_091601_7564983577173094833.jpg

ファイルサイズ: 1.53 MB

回転: 0度

左回転

右回転

キャンセル

送信

※ 画像が正しい向きになっていることを確認してから送信してください

1-3 読み込んだカメラデータを記録する

F-1 【各時間帯のデータを記録する】

時刻を選択し、時間毎に入力正誤を確認します。誤りがあれば該当箇所を押して修正を行い、“記録する”を時間毎に押してください。

日報 浴室点検表

06/17(火) 00:10
～ 06/18(水) 00:00

06/17 06:00

浴槽:女子白湯 塩素濃度

▼ 0.6 ppm

浴槽:男子白湯 塩素濃度

▼ 0.9 ppm

浴槽:女子露天風呂 塩素濃度

▼ 1.1 ppm

浴槽:男子露天風呂 塩素濃度

▼ 0.7 ppm

浴槽:女子水風呂 塩素濃度

▼ 0.4 ppm

浴槽:男子水風呂 塩素濃度

▼ 0.5 ppm

記録する

1-4 記入用紙をスキャナーで取り込む

C-2【ファイルから画像を選択】

記入用紙の全てのデータを一括で取り込みます。
スキャン後、ファイルアイコンから画像を選択してください。

日報 浴室点検表

06/17(火) 00:10
～ 06/18(水) 00:00

06/17 06:00

浴槽:女子白湯 塩素濃度

▼ ppm  

浴槽:男子白湯 塩素濃度

▼ ppm  

浴槽:女子露天風呂 塩素濃度

▼ ppm  

浴槽:男子露天風呂 塩素濃度

▼ ppm  

浴槽:女子水風呂 塩素濃度

▼ ppm  

浴槽:男子水風呂 塩素濃度

▼ ppm  

記録する






1-4 記入用紙をスキャナーで取り込む

D-2 【点検記録表を画像から選択する】

pdf、あるいはjpg形式の対象を選択しプレビューを確認します。

E-2 【画像の向きを整える】

画像の向きを回転させ、正しい向きに合わせて送信を押してください。

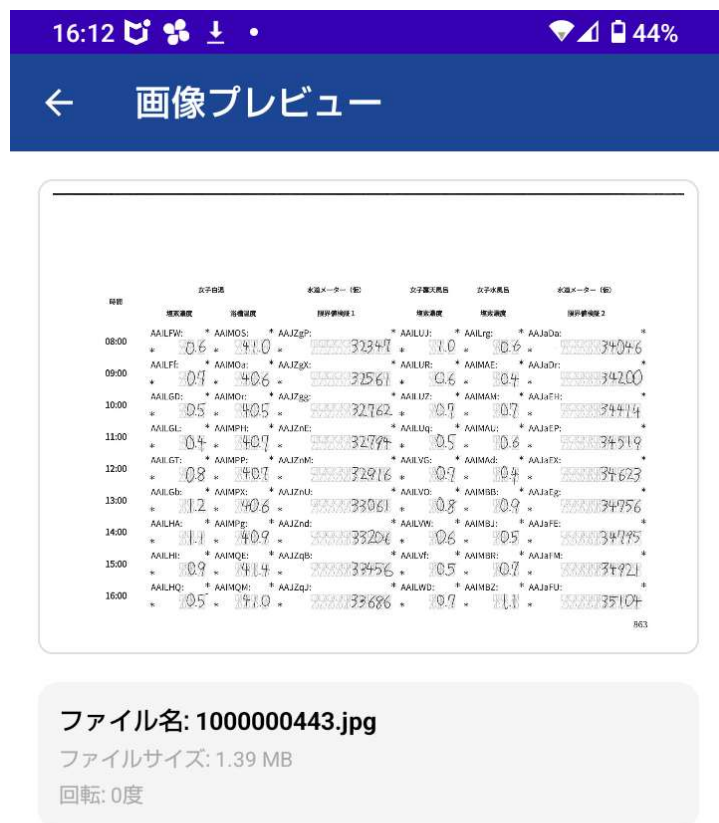

* 画像が正しい向きになっていることを確認してから送信してください

1-5 読み込んだスキャンデータを記録する

F-2 【各時間帯のデータを記録する】

時刻を選択し、時間毎に入力正誤を確認します。誤りがあれば該当箇所を押して修正を行い、“記録する”を時間毎に押してください。

日報 浴室点検表

06/17(火) 00:10
～ 06/18(水) 00:00

06/17 06:00

浴槽:女子白湯 塩素濃度

▼ 0.6 ppm

浴槽:男子白湯 塩素濃度

▼ 0.9 ppm

浴槽:女子露天風呂 塩素濃度

▼ 1.1 ppm

浴槽:男子露天風呂 塩素濃度

▼ 0.7 ppm

浴槽:女子水風呂 塩素濃度

▼ 0.4 ppm

浴槽:男子水風呂 塩素濃度

▼ 0.5 ppm

記録する



お問い合わせは

株式会社トリリオンレスパス

☐ 本 社 東京都千代田区神田和泉町1-12-16 末広ビル6F
TEL 03-5829-4717 FAX 03-5829-4719

☐ 大阪営業所 兵庫県尼崎市武庫之荘1-6-3 武庫之荘パークビレッジ203
TEL 06-6439-7742 FAX 06-6420-4222

URL <https://trillionlespace.jp/>

報告書サンプル

00 トリリオン温泉（デモ用）

デイリーレポート

2024-02-05

00 トリリオン温泉郷

衛生評価


来館者数：875

系統	総合評価	管理項目 衛生評価	設備項目 衛生評価
白湯系統	晴れ	晴れ	晴れ
露天風呂系統	晴れ	曇り	晴れ
アトラクション系統	晴れ	曇り	晴れ
炭酸泉系統	晴れ	曇り	晴れ
水風呂系統	晴れ	晴れ	晴れ

系統別浴槽補給量


系統別の補給水量を測定していない場合は想定補給率・想定補給水量を記載しています。

系統名	2024-02-05			直近7日間	
	浴槽容量	補給量	補給率	平均補給量	平均補給率
白湯系統	40.0㎡	86.0㎡	215.0%	41.0㎡	102.5%
露天風呂系統	30.0㎡	24.0㎡	80.0%	35.9㎡	119.5%
アトラクション系統	20.0㎡	16.0㎡	80.0%	24.3㎡	121.4%
炭酸泉系統	10.0㎡	7.0㎡	70.0%	9.4㎡	94.2%
水風呂系統	10.0㎡	9.0㎡	90.0%	14.0㎡	140.0%
合計	110.0㎡	142.0㎡	129.0%	124.6㎡	113.2%

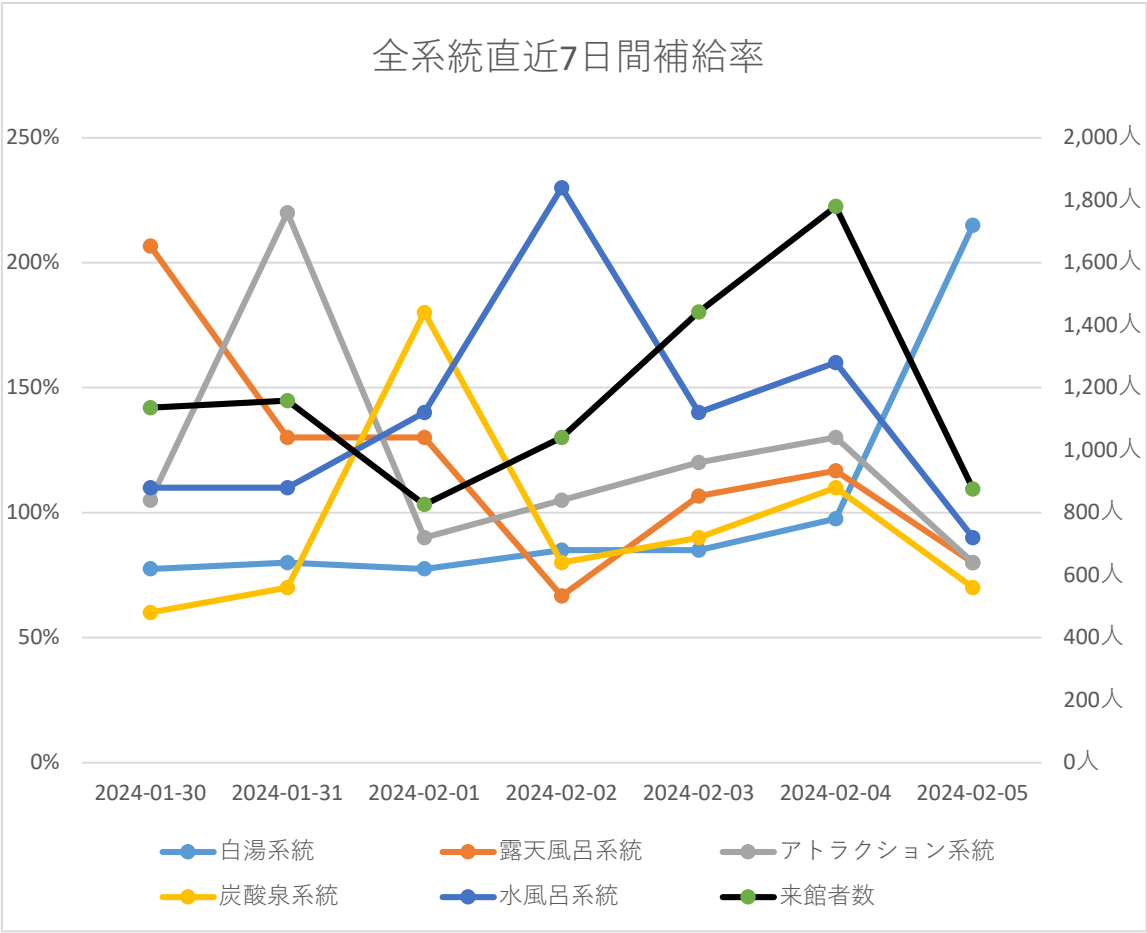

系統別塩素濃度

系統名	2024-02-05		直近7日間
	塩素濃度最小	塩素濃度平均	塩素濃度平均
白湯系統	0.5ppm	0.8ppm	0.8ppm
露天風呂系統	0.7ppm	1.0ppm	0.9ppm
アトラクション系統	0.5ppm	0.7ppm	0.7ppm
炭酸泉系統	0.3ppm	0.5ppm	0.8ppm
水風呂系統	0.2ppm	0.6ppm	0.6ppm


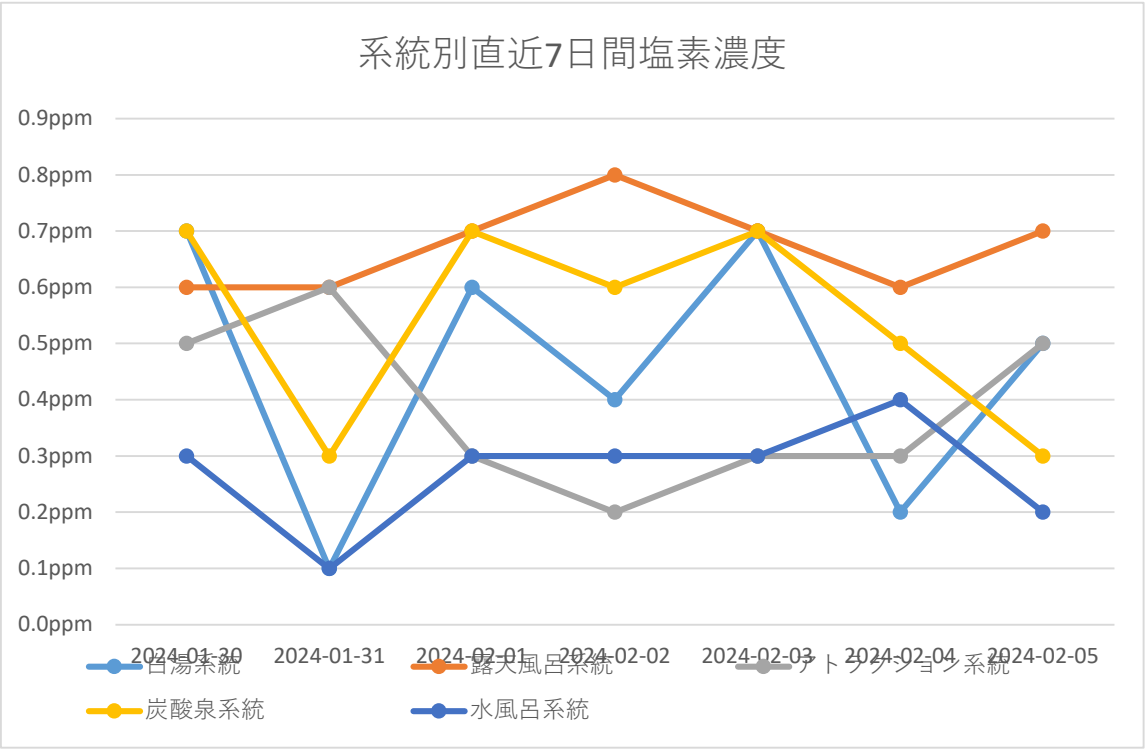


エネルギー情報


利用単価	公共水道	360円	都市ガス	180円	電力	25円	下水	
	井水		温泉		LNG		LPG	
	重油		灯油					

来館者数：875

項目名	2024-02-05			直近7日間平均		
	使用量	使用金額	使用金額(/1人)	平均使用量	平均使用金額	平均使用金額(/1人)
公共水道	32m ³	11,520円	13円	30m ³	10,954円	9円
電力	3,000kWh	75,000円	85円	3,058kWh	76,457円	68円
都市ガス	1,482m ³	266,760円	304円	1,614m ³	290,546円	255円
合計	0m ³	353,280円	403円	0m ³	377,957円	333円

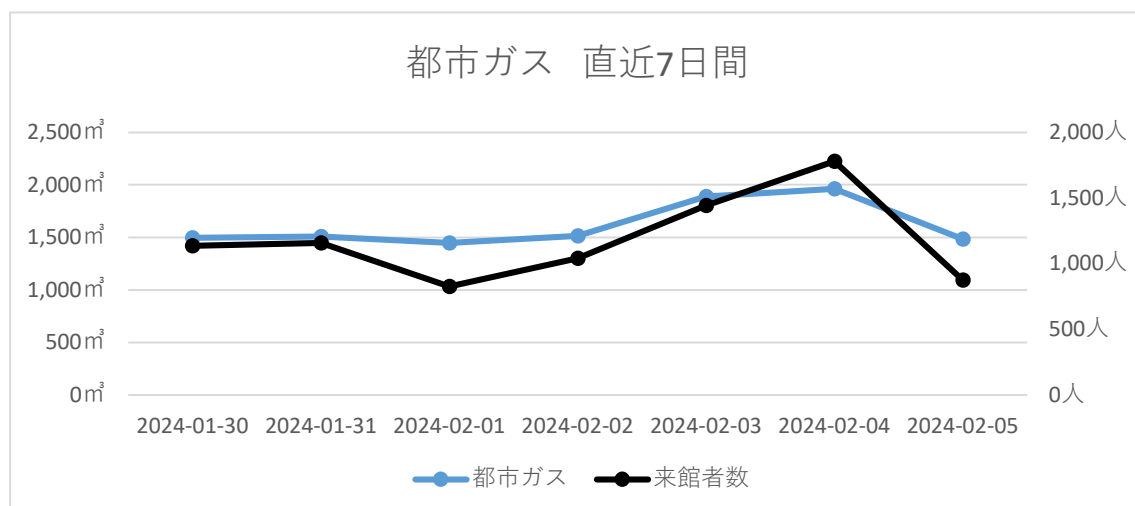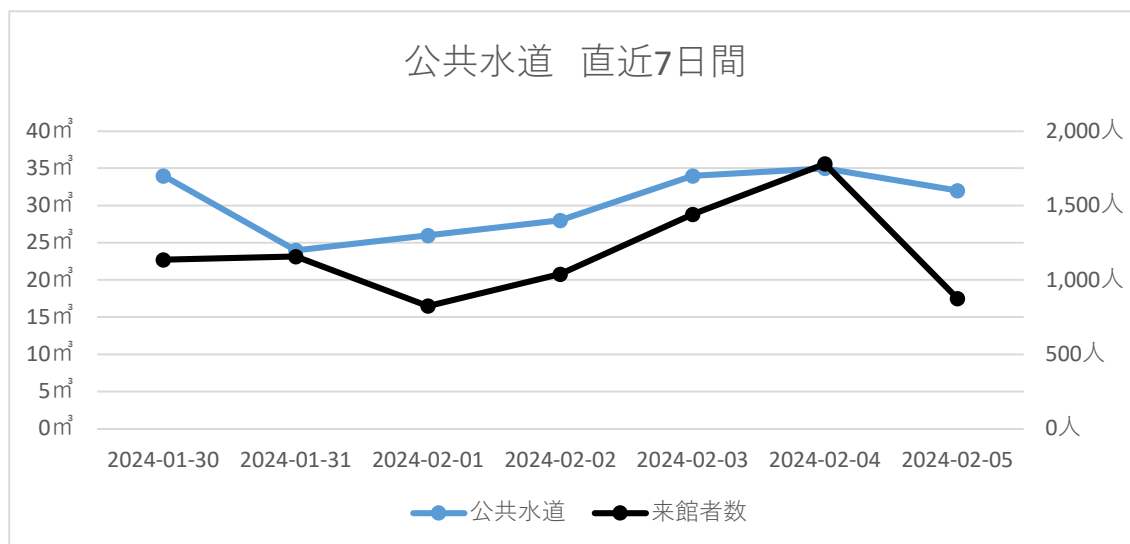

電力 直近7日間

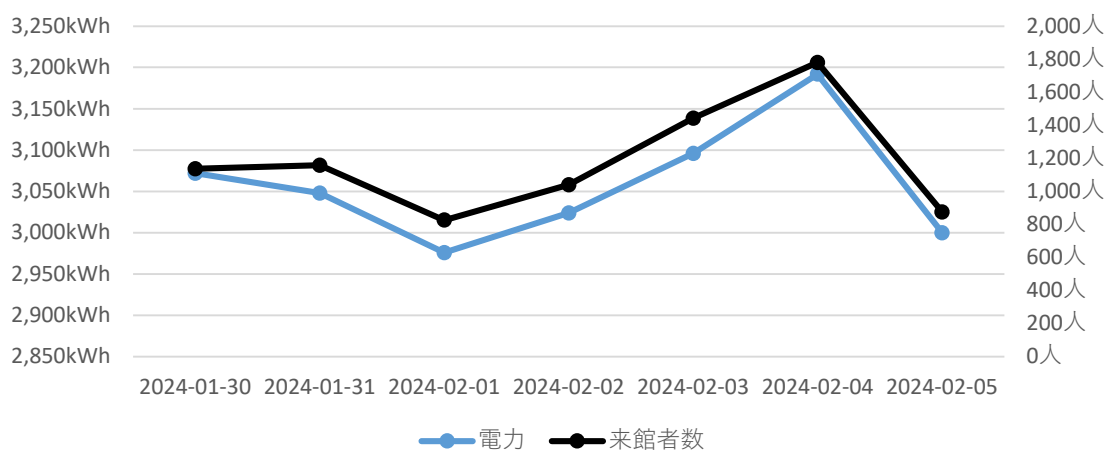

00 トリリオン温泉（デモ用）

マンスリーレポート
2024-03

00 トリリオン温泉郷

衛生評価


2024/03

系 統	白 湯 系 統	露 天 風 呂 系 統	ア ト ラ ク シ ョ ン 系 統	炭 酸 泉 系 統	水 風 呂 系 統
3/1	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/2	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/3	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/4	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
3/5	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
3/6	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
3/7	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
3/8	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/9	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/10	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/11	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
3/12	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
3/13	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
3/14	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/15	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/16	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/17	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/18	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
3/19	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
3/20	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/21	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/22	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/23	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/24	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/25	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
3/26	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
3/27	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
3/28	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/29	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/30	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
3/31	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

系統別浴槽補給量


系統別の補給水量を測定していない場合は想定補給率・想定補給水量を記載しています。

系統名	浴槽容量	1カ月間		
		合計補給量	平均補給量	平均補給率
白湯系統	1,240.0㎡	1,371.0㎡	44.2㎡	110.5%
露天風呂系統	930.0㎡	1,113.0㎡	35.9㎡	119.6%
アトラクション系統	620.0㎡	739.0㎡	23.8㎡	119.1%
炭酸泉系統	310.0㎡	305.0㎡	9.8㎡	98.3%
水風呂系統	310.0㎡	455.0㎡	14.7㎡	146.7%
合計	3,410.0㎡	3,983.0㎡	128.5㎡	117.0%

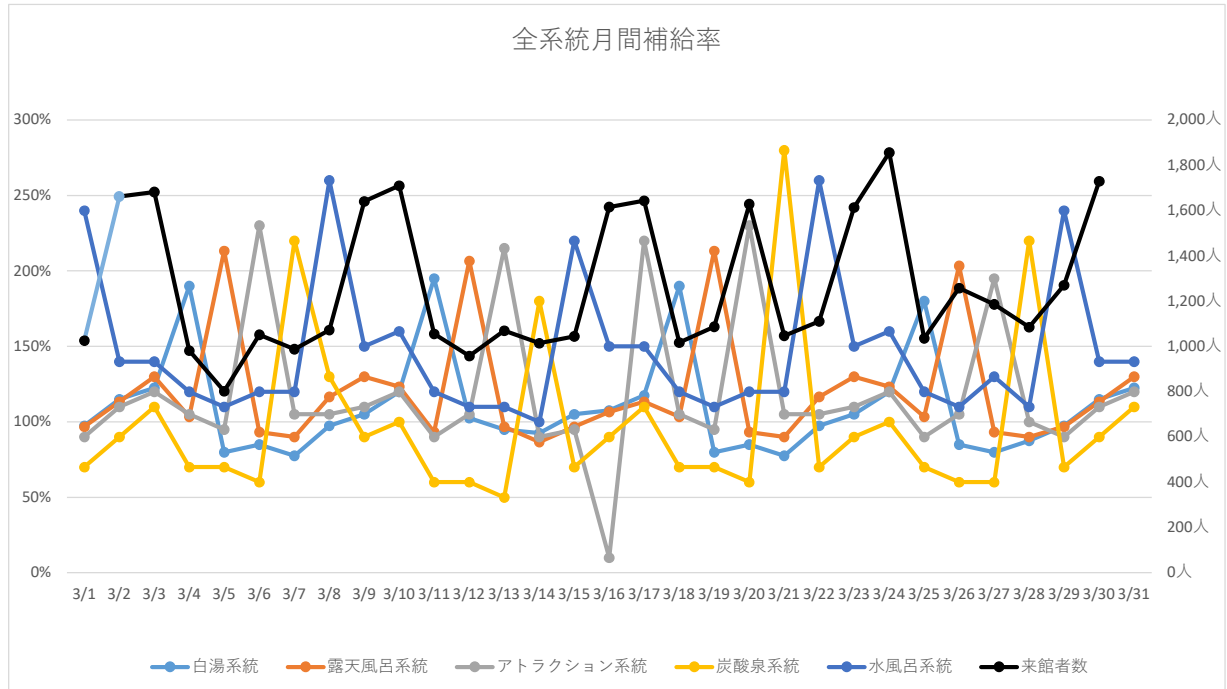

系統別塩素濃度

系統名	2024-03
	塩素濃度平均
白湯系統	0.8ppm
露天風呂系統	0.7ppm
アトラクション系統	0.7ppm
炭酸泉系統	0.8ppm
水風呂系統	0.7ppm


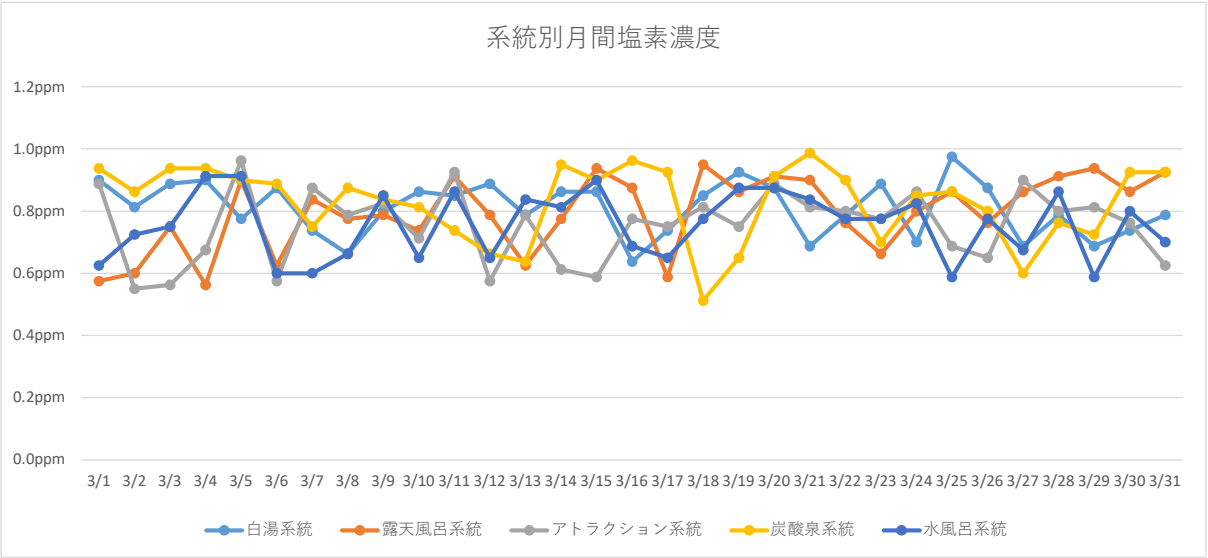




エネルギー情報

利用単価	公共水道	360円	都市ガス	180円	電力	25円	下水	
	井水		温泉		LNG		LPG	
	重油		灯油					

来館者数：39813

項目名	2024-03			前年同月			前年同月比		
	使用量	使用金額	使用金額(/1人)	使用量	使用金額	使用金額(/1人)	使用量	使用金額	使用金額(/1人)
公共水道	850㎡	306,000.0円	7円	872㎡	313,920.0円	8円	97.4%	97.4%	89.2%
電力	68,136kwh	1,703,400.0円	42円	87,816kwh	2,195,400.0円	60円	77.5%	77.5%	71.0%
都市ガス	48,810㎡	8,785,800.0円	220円	43,217㎡	7,779,060.0円	213円	112.9%	112.9%	103.4%
合計		10,795,200.0円	271円		10,288,380.0円	282円	0.0%	0.0%	0.0%

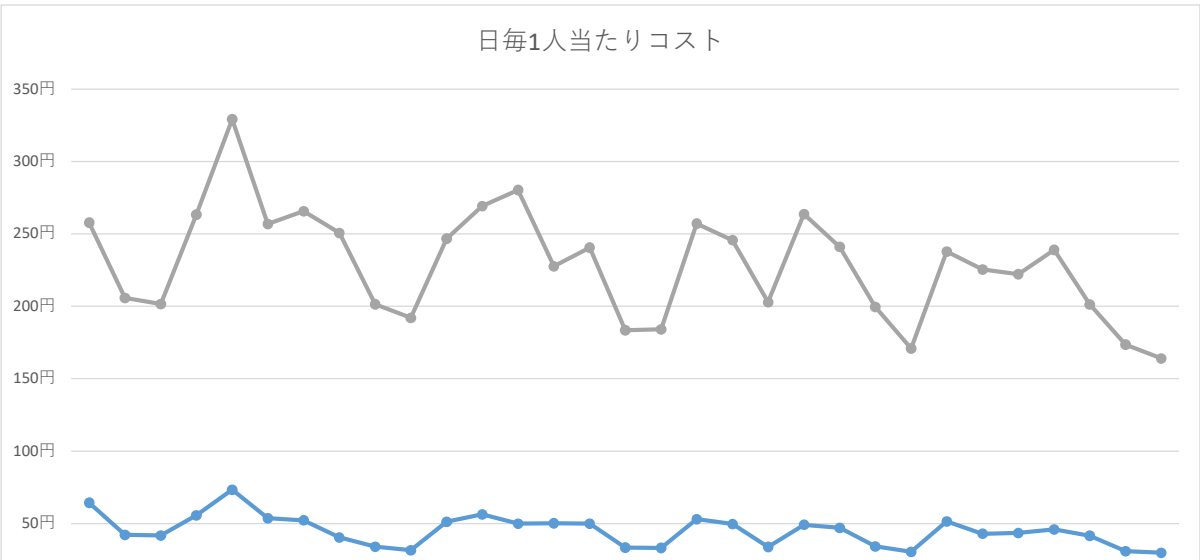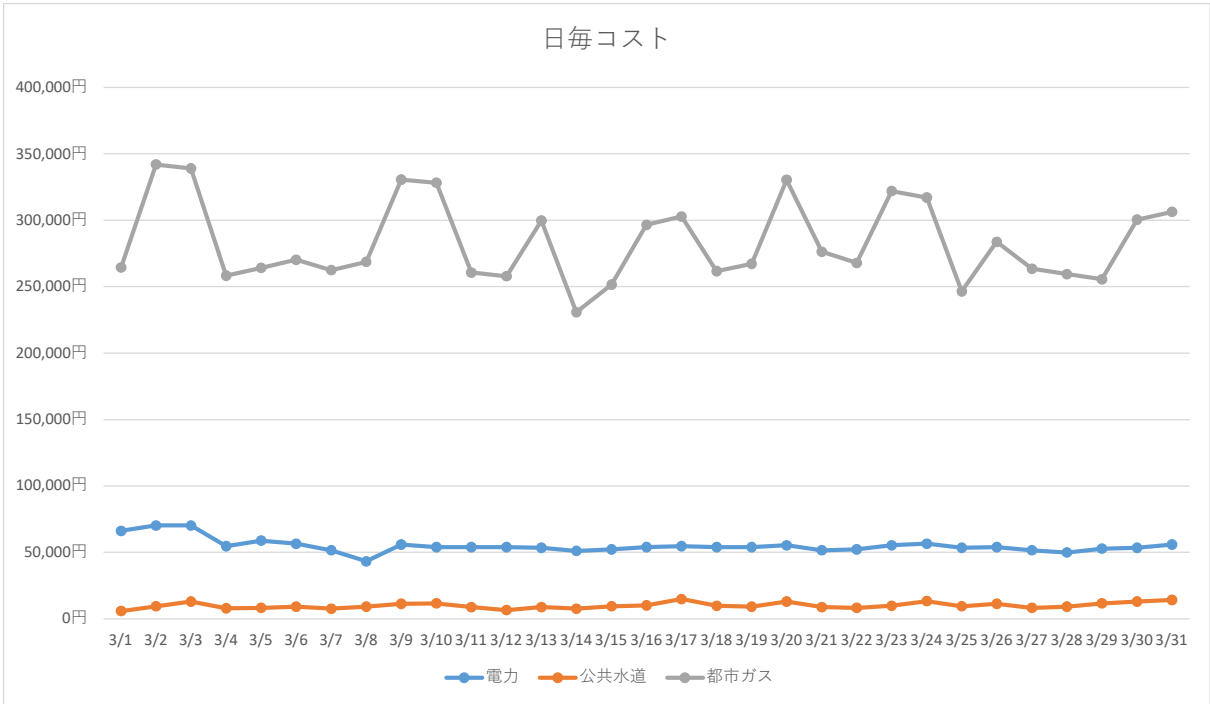

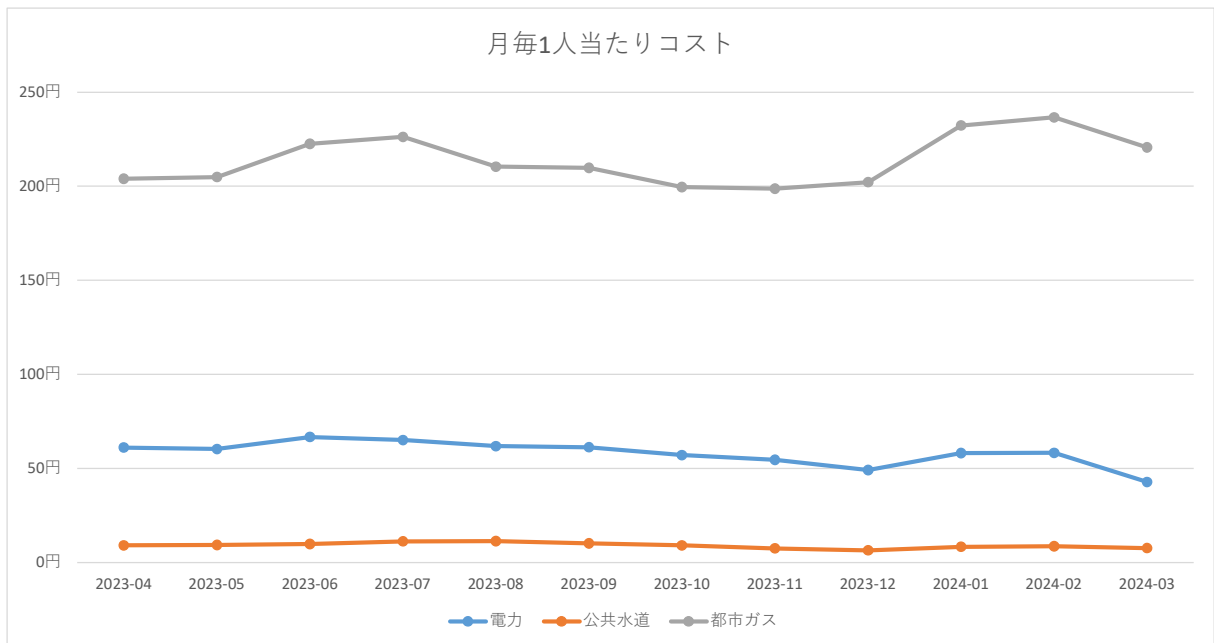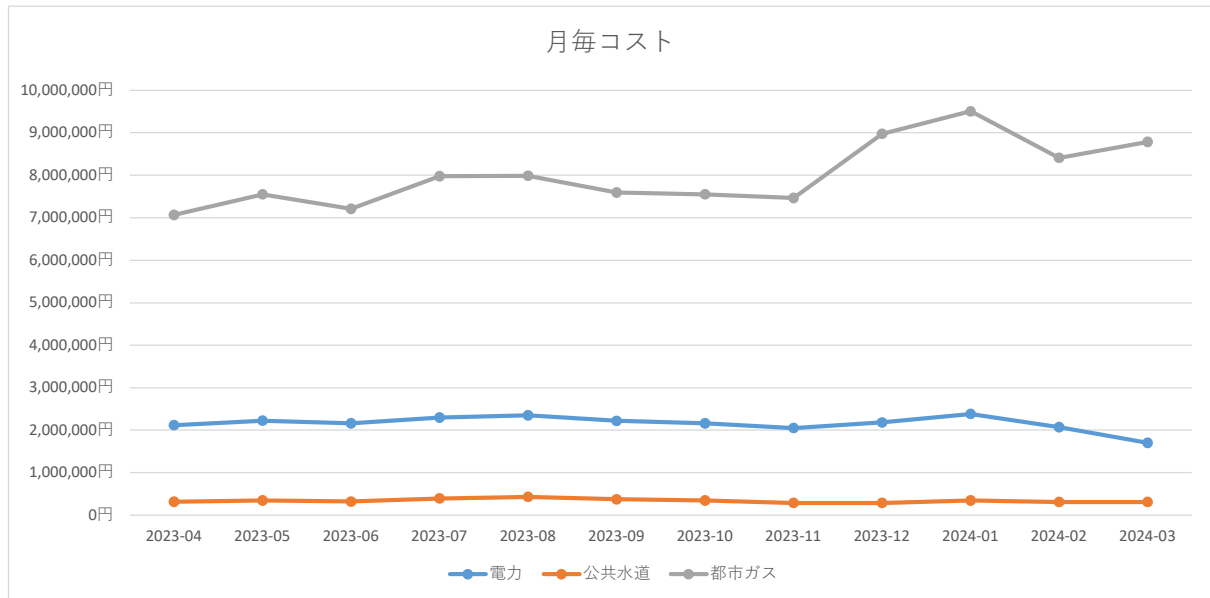

エネルギー情報 公共水道（直近12ヶ月）				
年月	月間入場者数	月間使用量	月間使用金額	入場者一人当たりの使用金額
2023-04	34,640人	878.0㎡	316,080円	9円
2023-05	36,835人	958.0㎡	344,880円	9円
2023-06	32,376人	883.0㎡	317,880円	9円
2023-07	35,265人	1,096.0㎡	394,560円	11円
2023-08	37,963人	1,198.0㎡	431,280円	11円
2023-09	36,176人	1,026.0㎡	369,360円	10円
2023-10	37,831人	955.0㎡	343,800円	9円
2023-11	37,577人	792.0㎡	285,120円	7円
2023-12	44,396人	794.0㎡	285,840円	6円
2024-01	40,911人	954.0㎡	343,440円	8円
2024-02	35,550人	854.0㎡	307,440円	8円
2024-03	39,813人	850.0㎡	306,000円	7円

エネルギー情報 都市ガス（直近12ヶ月）				
年月	月間入場者数	月間使用量	月間使用金額	入場者一人当たりの使用金額
2023-04	34,640人	39,261.0㎡	7,066,980円	204円
2023-05	36,835人	41,946.0㎡	7,550,280円	204円
2023-06	32,376人	40,031.0㎡	7,205,580円	222円
2023-07	35,265人	44,331.0㎡	7,979,580円	226円
2023-08	37,963人	44,370.0㎡	7,986,600円	210円
2023-09	36,176人	42,169.0㎡	7,590,420円	209円
2023-10	37,831人	41,934.0㎡	7,548,120円	199円
2023-11	37,577人	41,481.0㎡	7,466,580円	198円
2023-12	44,396人	49,873.0㎡	8,977,140円	202円
2024-01	40,911人	52,802.0㎡	9,504,360円	232円
2024-02	35,550人	46,731.0㎡	8,411,580円	236円
2024-03	39,813人	48,810.0㎡	8,785,800円	220円

エネルギー情報 電力（直近12ヶ月）				
年月	月間入場者数	月間使用量	月間使用金額	入場者一人当たりの使用金額
2023-04	34,640人	84,672.0kWh	2,116,800円	61円
2023-05	36,835人	88,848.0kWh	2,221,200円	60円
2023-06	32,376人	86,424.0kWh	2,160,600円	66円
2023-07	35,265人	91,848.0kWh	2,296,200円	65円
2023-08	37,963人	94,008.0kWh	2,350,200円	61円
2023-09	36,176人	88,632.0kWh	2,215,800円	61円
2023-10	37,831人	86,376.0kWh	2,159,400円	57円
2023-11	37,577人	82,032.0kWh	2,050,800円	54円
2023-12	44,396人	87,288.0kWh	2,182,200円	49円
2024-01	40,911人	95,208.0kWh	2,380,200円	58円
2024-02	35,550人	82,896.0kWh	2,072,400円	58円
2024-03	39,813人	68,136.0kWh	1,703,400円	42円

レジオネラ検査実施記録

系統	実施日	実施日からの経過日数
白湯系統	2023-06-12	294日
露天風呂系統	2023-06-12	294日
アトラクション系統	2023-06-12	294日
炭酸泉系統	2023-06-12	294日
水風呂系統	2023-06-20	286日