

お風呂モニタリング

マニュアル

「カスタムレポート」編



温浴施設の繁盛ソリューションパートナー

株式会社トリリオンレスパス

URL <https://trillionlespace.jp/>

<u>1 カスタムレポートの概要</u>	2
<u>2 カスタムレポートの使い方</u>	3
<u>3 日報／年報の報告書（レポート）出力設定画面</u>	6
<u>4 報告書（レポート）出力時にエラーが出た場合の対処</u>	7
<u>5 報告書（レポート）補説</u>	8
<u>6 出力レポート例</u>	9

1 カスタムレポートの概要

- ※本機能はオプション（有料）機能になります。
- ※オプション未加入施設の画面ではカスタムレポートのアイコンは表示されません。
- ※オプション加入後に弊社にて弊社管理画面でカスタムレポートの報告書作成／設定・レポートテンプレートを作成します。
作成後に本機能の利用ができます。

(1)主な機能・特徴

- ①本部や役所に提出が必要な報告書を任意の測定項目ごとに施設独自のフォーマットで出力できます。【※A】
※A 点検記録表からデータを抽出しますので、点検記録表で記録している測定項目／記録済み期間の出力ができます。
- ②エネルギー量などの前年比較／前月比較／前年同月比較などもできます。

※カスタムレポートの報告書作成／設定・レポートテンプレート作成のために現在、使用している報告書データ等（Excel等）をいただけますようお願いいたします。

新規に報告書を作成したい場合はお打合せのうえ、作成します。

2 カスタムレポートの使い方

A 【トップページメニューを選択する】

① 《日々の運用アイコン》→② 《ダウンロード》を
押してください。

⇒ダウンロード選択画面に遷移します。

※オプション加入状況によりダウンロードメニューは
表示されないことがあります。




B 【ダウンロードする項目を選択する】

カスタムレポートをダウンロードしたい場合

① 《レポート》を押してください。→② 《カスタムレポート》を
押してください。

⇒報告書（レポート）選択画面に遷移します。

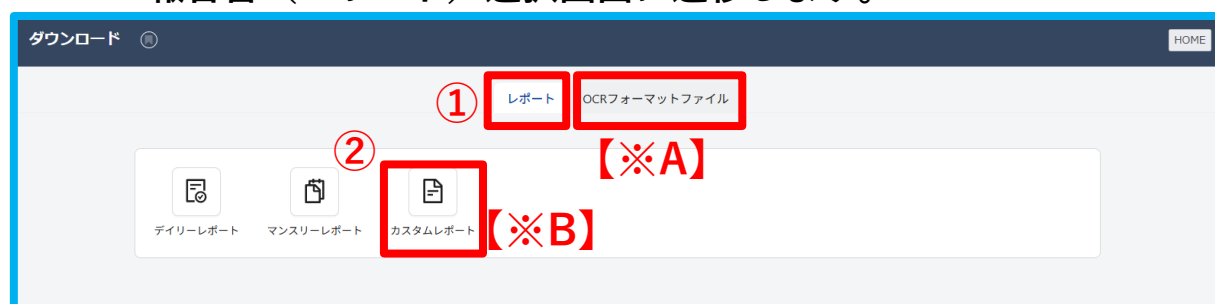

※A OCR機能のオプション未加入施設のユーザー画面では表示されません。

※B カスタムレポートのオプション未加入施設のユーザー画面では
表示されません。

C【報告書（レポート）を選択する】

出力したいレポート①《ラジオボタン》をONにしてください。

→②《次へ》を押してください。

⇒報告書（レポート）出力設定画面に遷移します。



※A 《次へ》 ボタン

いずれかのレポートのラジオボタンをONにしないと、グレイアウトしていて押せません。レポートを選択してから操作してください。




D【報告書（レポート）を出力する】

※**前ページ「C」**で月報報告書（レポート）選択の場合
データを出力したい月を①《カレンダー》より押してください。

→②《出力》を押してください。

⇒報告書（レポート）がユーザーが設定しているフォルダ
（ダウンロードフォルダなど）にダウンロードされます。

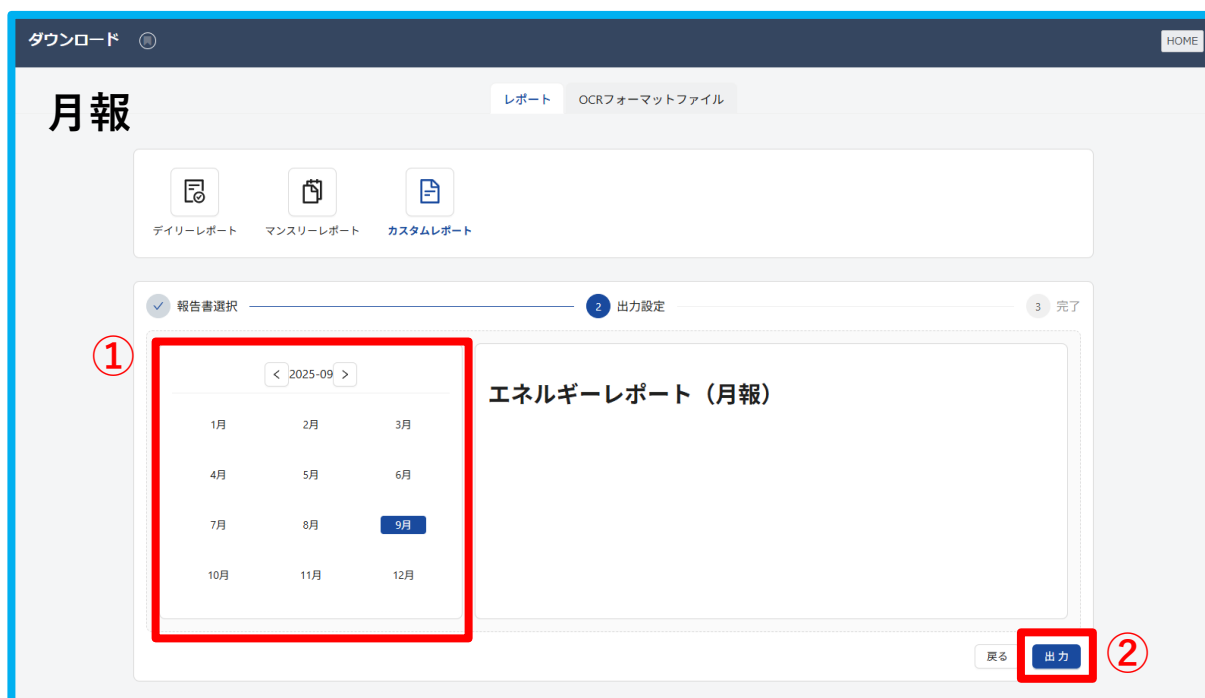

ダウンロード HOME

月報

レポート OCRフォーマットファイル

デイリーレポート マンスリーレポート カスタムレポート

1 報告書選択 2 出力設定 3 完了

①

< 2025-09 >

1月	2月	3月
4月	5月	6月
7月	8月	9月
10月	11月	12月

エネルギーレポート（月報）

戻る 出力 ②


※ 抽出期間：月報レポートでは選択した月の1日から
前後〇か月分のデータを抽出できます。 【※B】

※A **前ページ「C」**で日報／年報の報告書（レポート）を選択した
場合はカレンダーの表示が異なります。

[日報／年報の報告書（レポート）出力設定画面参照](#)

※B 抽出期間は初期設定で行います。 ※弊社にて設定を行います。

3 日報／年報の報告書（レポート）出力設定画面

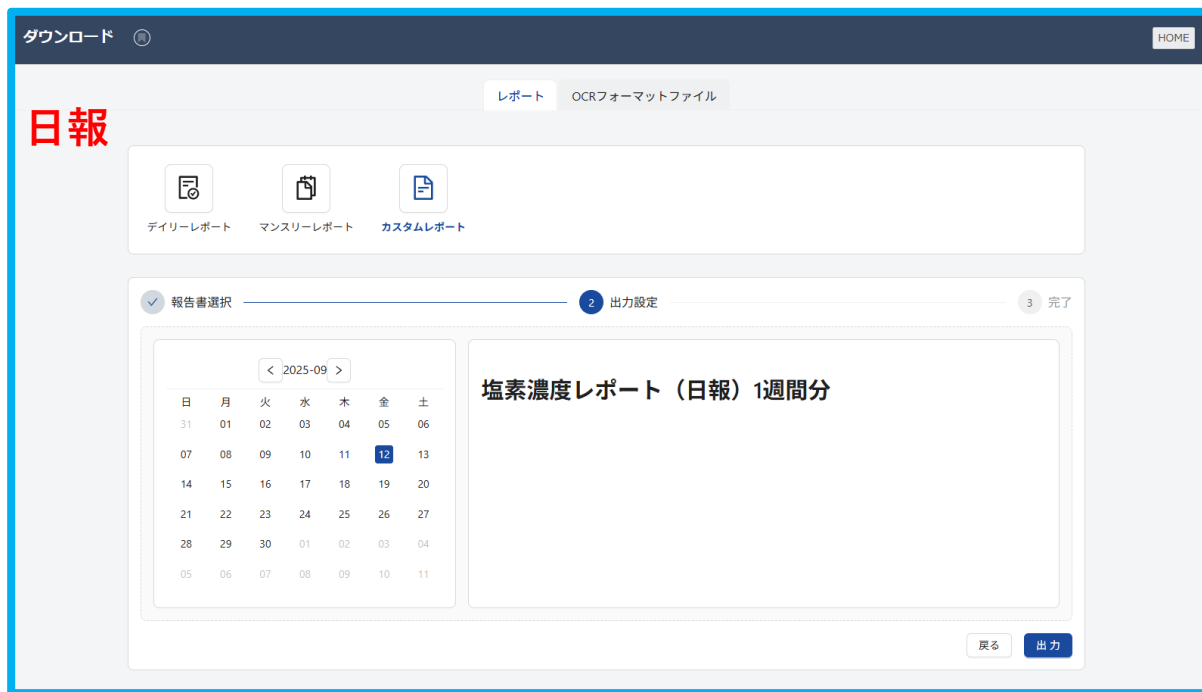

ダウンロード ⓘ HOME

レポート OCRフォーマットファイル

日報

デイリーレポート マンスリーレポート カスタムレポート

✓ 報告書選択 2 出力設定 3 完了

< 2025-09 >

日	月	火	水	木	金	土
31	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11

塩素濃度レポート（日報）1週間分

戻る 出力

※ 抽出期間：日報レポートでは選択した日から
前後〇日分のデータを抽出できます。【※A】

※A 抽出期間は初期設定で行います。 ※弊社にて設定を行います。



ダウンロード ⓘ HOME

レポート OCRフォーマットファイル

年報

デイリーレポート マンスリーレポート カスタムレポート

✓ 報告書選択 2 出力設定 3 完了

< >

2020	2021	2022	2023	2024
2025	2026	2027	2028	2029

高濃度塩素殺菌レポート（年報）

戻る 出力

※ 抽出期間：年報レポートでは選択した年の1月から
前後〇年分のデータを抽出できます。【※A】

※B 抽出期間は初期設定で行います。 ※弊社にて設定を行います。

4 報告書（レポート）出力時にエラーが出た場合の対処

報告書（レポート）《出力》ボタンを押した際にエラー表示が出る場合があります。

✓ 報告書選択

✓ 出力設定

3 完了

点検記録表に記録済みの期間を指定して
報告書(レポート)出力してください。



衛生作業記録レポート（年報）の出力に失敗しました

選択した期間内の測定記録情報が取得できません。

やり直し

戻る

✓ 報告書選択

✓ 出力設定

3 完了

弊社へ連絡をお願いします。



エネルギーレポート（月報）の出力に失敗しました

レポートテンプレートファイルが存在しません。

やり直し

戻る

5 報告書（レポート）補説

データが正しく表示されていない場合の対処

ダウンロードされたファイル（Excel）を開くと、データが正しく表示されていない場合があります。①《編集を有効にする》を押すと正しく表示されるようになります。

ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 自動化 ヘルプ PDFelement Acrobat

保護ビュー 注意—インターネットから入手したファイルは、ウイルスに感染している可能性があります。編集する必要がなければ、保護ビューのままにしておくことをお勧めします。 **編集を有効にする(E)**

X10

①

エネルギーレポート（月報）												
日付	電気総使用量 (kwh)			ガス総使用量 (m)			上水総使用量 (m)			井水総使用量 (m)		
	本月	前年比	前年同月	本月	前年比	前年同月	本月	前年比	前年同月	本月	前年比	前年同月
1900/01/00 (土)	3737		3355	1393		1327	27		18	342		265
1900/01/01 (日)	3649		3427	1386		1372	20		13	325		290
1900/01/02 (月)	3762		3274	1433		1235	24		14	256		224
1900/01/03 (火)	3598		3241	1437		1224	27		14	247		256
1900/01/04 (水)	3719		3254	1484		1218	36		21	311		251
1900/01/05 (木)	4146		3189	1785		1329	35		20	324		265
1900/01/06 (金)	4060		3414	1757		1373	30		22	256		290
1900/01/07 (土)	3792		3430	1438		1371	28		18	247		224
1900/01/08 (日)	3612		3258	1415		1221	26		22	261		211
1900/01/09 (月)	3640		3327	1442		1218	29		14	225		216



ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 自動化 ヘルプ PDFelement Acrobat

貼付け クリップボード フォント 配置 数値 スタイル セル 編集

X10

エネルギーレポート（月報）												
日付	電気総使用量 (kwh)			ガス総使用量 (m)			上水総使用量 (m)			井水総使用量 (m)		
	本月	前年比	前年同月	本月	前年比	前年同月	本月	前年比	前年同月	本月	前年比	前年同月
2025/07/01 (火)	3737	111%	3355	1393	105%	1327	27	150%	18	342	129%	265
2025/07/02 (水)	3649	106%	3427	1386	101%	1372	20	154%	13	325	112%	290
2025/07/03 (木)	3762	115%	3274	1433	116%	1235	24	171%	14	256	114%	224
2025/07/04 (金)	3598	111%	3241	1437	117%	1224	27	193%	14	247	96%	256
2025/07/05 (土)	3719	114%	3254	1484	122%	1218	36	171%	21	311	124%	251
2025/07/06 (日)	4146	130%	3189	1785	134%	1329	35	175%	20	324	122%	265
2025/07/07 (月)	4060	119%	3414	1757	128%	1373	30	136%	22	256	88%	290
2025/07/08 (火)	3792	111%	3430	1438	105%	1371	28	156%	18	247	110%	224
2025/07/09 (水)	3612	111%	3258	1415	116%	1221	26	118%	22	261	124%	211
2025/07/10 (木)	3640	109%	3327	1442	118%	1218	29	207%	14	225	104%	216

6 出力レポート例

月報 エネルギーレポート

エネルギーレポート (月報)

日付	電気総使用量 (kwh)			ガス総使用量 (m)			上水総使用量 (m)			井水総使用量 (m)		
	本月	前年比	前年同月	本月	前年比	前年同月	本月	前年比	前年同月	本月	前年比	前年同月
2025/07/01 (火)	3737	111%	3355	1393	105%	1327	27	150%	18	342	129%	265
2025/07/02 (水)	3649	106%	3427	1386	101%	1372	20	154%	13	325	112%	290
2025/07/03 (木)	3762	115%	3274	1433	116%	1235	24	171%	14	256	114%	224
2025/07/04 (金)	3598	111%	3241	1437	117%	1224	27	193%	14	247	96%	256
2025/07/05 (土)	3719	114%	3254	1484	122%	1218	36	171%	21	311	124%	251
2025/07/06 (日)	4146	130%	3189	1785	134%	1329	35	175%	20	324	122%	265
2025/07/07 (月)	4060	119%	3414	1757	128%	1373	30	136%	22	256	88%	290
2025/07/08 (火)	3792	111%	3430	1438	105%	1371	28	156%	18	247	110%	224
2025/07/09 (水)	3612	111%	3258	1415	116%	1221	26	118%	22	261	124%	211
2025/07/10 (木)	3640	109%	3327	1442	118%	1218	29	207%	14	225	104%	216
2025/07/11 (金)	3640	117%	3117	1480	122%	1216	30	214%	14	252	115%	220
2025/07/12 (土)	3634	121%	3006	1433	117%	1221	34	162%	21	337	157%	215
2025/07/13 (日)	3528	111%	3175	1783	130%	1371	38	190%	20	325	120%	270
2025/07/14 (月)	3879	115%	3378	1835	134%	1373	41	186%	22	249	88%	283
2025/07/15 (火)	3954	113%	3502	1813	146%	1244	31	172%	18	271	124%	218
2025/07/16 (水)	3834	109%	3505	1385	106%	1311	32	145%	22	244	108%	226
2025/07/17 (木)	3589	112%	3210	1425	117%	1222	35	250%	14	246	113%	217
2025/07/18 (金)	3679	116%	3180	1440	123%	1174	40	286%	14	253	133%	190
2025/07/19 (土)	3625	115%	3149	1374	113%	1221	38	181%	21	317	143%	222
2025/07/20 (日)	3551	112%	3163	1539	112%	1374	34	170%	20	320	122%	262
2025/07/21 (月)	3818	117%	3403	1770	123%	1443	40	133%	30	254	85%	298
2025/07/22 (火)	3935	116%	3401	1791	139%	1289	38	224%	17	247	89%	277
2025/07/23 (水)	3719	116%	3215	1791	143%	1251	34	189%	18	259	121%	214
2025/07/24 (木)	3678	113%	3243	1434	115%	1246	40	250%	16	238	110%	217
2025/07/25 (金)	3637	108%	3378	1470	122%	1203	38	190%	20	247	105%	236
2025/07/26 (土)	3628	113%	3209	1489	108%	1382	42	210%	20	308	149%	207
2025/07/27 (日)	3861	119%	3249	1800	130%	1384	43	205%	21	343	132%	259
2025/07/28 (月)	3943	116%	3401	1440	110%	1315	40	143%	28	257	101%	254
2025/07/29 (火)	3937	122%	3215	1479	119%	1243	39	217%	18	244	118%	207
2025/07/30 (水)	3744	114%	3276	1398	113%	1235	42	300%	14	276	107%	259
2025/07/31 (木)	3779	118%	3200	1405	112%	1251	35	206%	17	221	87%	254
2025/08/01 (金)	3779	118%	3200	1405	112%	1251	35	206%	17	221	87%	254
月合計	120,086	114%	104,944	49,149	120%	41,108	1,101	184%	598	8,723	113%	7,751

日報 塩素濃度レポート

塩素濃度レポート

日付	時刻	女子内湯	女子露天	男子内湯	男子露天
2025/07/01 (火)	10:00	0.7	0.7	0.8	0.8
	18:00	1.1	0.7	0.6	0.6
2025/07/03 (木)	10:00	0.8	0.6	0.6	0.6
	18:00	0.8	0.5	0.5	0.7
2025/07/04 (金)	10:00	0.5	0.8	0.6	0.6
	18:00	0.6	0.6	0.7	0.6
2025/07/05 (土)	10:00	0.7	0.4	0.5	0.7
	18:00	0.6	0.6	0.6	0.5
2025/07/06 (日)	10:00	0.7	0.4	0.8	0.6
	18:00	0.8	0.6	0.6	0.7
2025/07/07 (月)	10:00	0.5	0.7	0.6	0.5
	18:00	0.7	0.7	0.5	0.7
2025/07/08 (火)	10:00	0.6	0.8	0.7	0.7
	18:00	0.7	0.5	0.8	0.5
2025/07/09 (水)	10:00	0.8	0.6	0.4	0.6
	18:00	0.6	0.7	0.6	0.4
2025/07/10 (木)	10:00	0.6	0.6	0.5	0.7
	18:00	0.2	0.7	0.6	0.6

年報 衛生作業記録レポート

衛生作業記録レポート（年報）

	内湯系統 高濃度殺菌	露天系統 高濃度殺菌	内湯系統 配管洗浄	露天系統 配管洗浄	受水槽清掃	井水槽清掃	貯湯槽清掃
日付							
2024年1月	済	済					
2024年2月	済	済					
2024年3月	済	済	済	済			
2024年4月	済	済					
2024年5月	済	済					
2024年6月	済	済					
2024年7月	済	済	済	済			
2024年8月	済	済					
2024年9月	済	済					
2024年10月	済	済			済	済	済
2024年11月	済	済	済	済			
2024年12月	済	済					



お問い合わせは

株式会社トリリオンレスパス

☐ 本 社 東京都千代田区神田和泉町1-12-16 末広ビル6F
TEL 03-5829-4717 FAX 03-5829-4719

☐ 大阪営業所 兵庫県尼崎市武庫之荘1-6-3 武庫之荘パークビレッジ203
TEL 06-6439-7742 FAX 06-6420-4222

URL <https://trillionlespace.jp/>